



インフラ計画図 [工学部屋外給水配管]

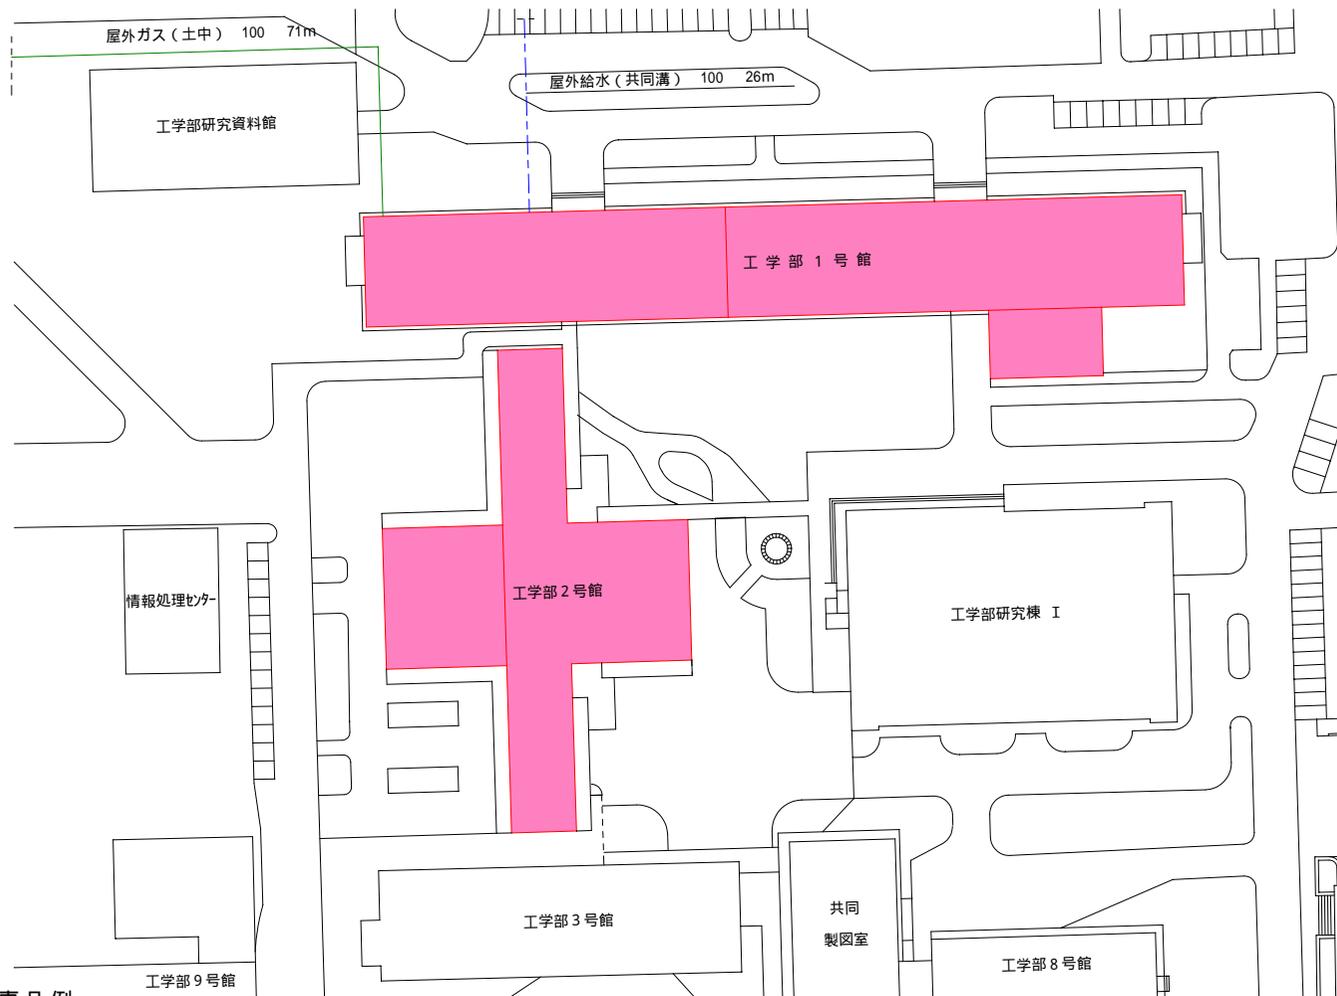



機械設備関係特殊工事凡例

凡例	特殊工事項目	数量等
---	屋外給水管	共同溝内 100 2.6 m
—	屋外ガス管	土中埋設 100 7.1 m

熊本大学黒髪団地(南地区)配置図

インフラ計画図 [工学部屋外排水配管]

図面 4 - 2

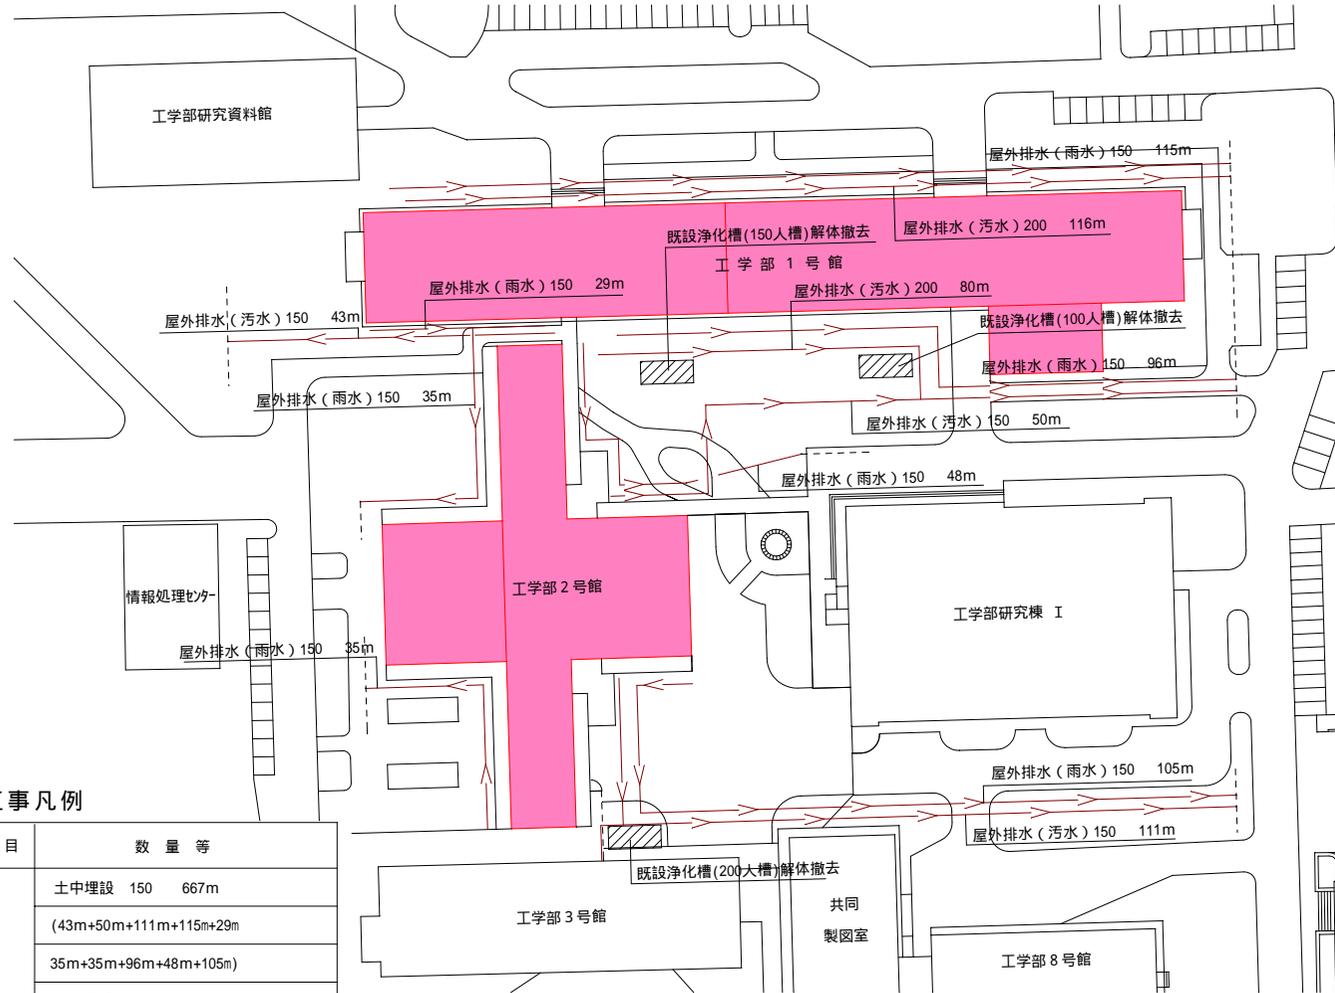

機械設備関係特殊工事凡例

凡例	特殊工事項目	数量等
	屋外排水管	土中埋設 150 667m (43m+50m+111m+115m+29m) (35m+35m+96m+48m+105m) 土中埋設 200 196m (116m+80m)
	浄化槽解体・撤去	汲み取り消毒後、GL-500まで解体・撤去。 (参考寸法) 200人槽：3,900×9,400×3,000H 150人槽：3,400×8,000×2,300H 100人槽：3,000×8,000×2,300H

熊本大学黒髪団地(南地区)配置図